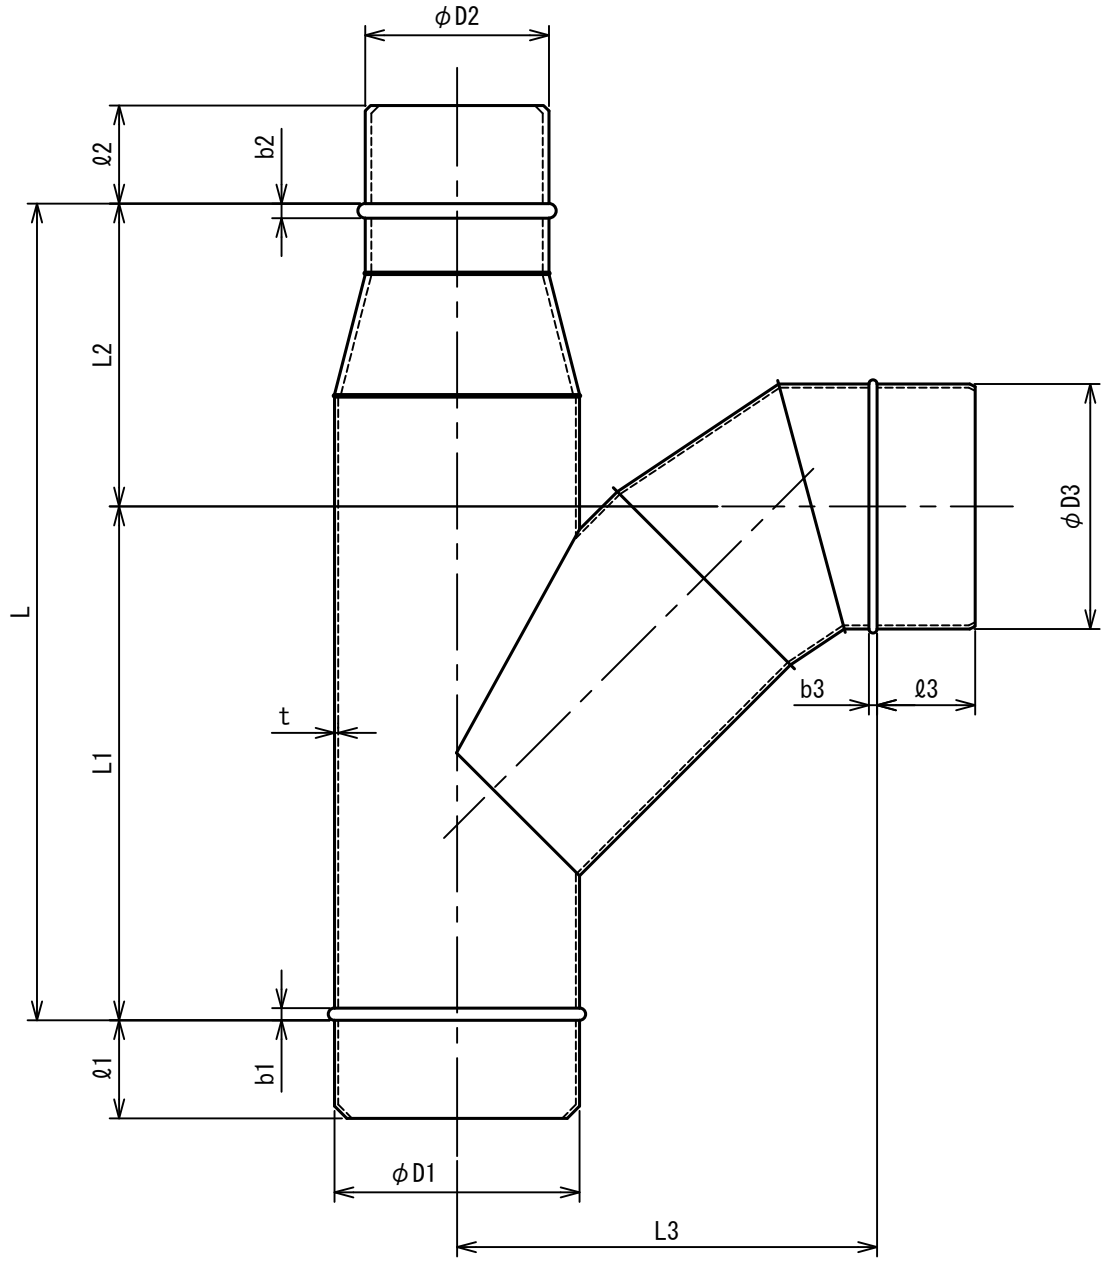

L≒1.6×D3＋2×(D1－D2)＋150
L1≒1.505×D3＋50
L2≒0.095×D3＋2×(D1－D2)＋100
L3≒0.5×D3＋1.202×D3

※D3がφ150以下については
L3≒0.5×D1＋α

D3	150	125	100	75
α	200	175	150	125

単位：mm

D1	t
φ75～φ300	0.6
φ325～φ700	0.8
φ750～φ1000	1.0

D1・D2・D3	ℓ1・ℓ2・ℓ3	b1・b2・b3
φ75～φ125	60	8
φ150～φ300	60	10
φ325～φ1000	60	13

※材質：亜鉛鋼板

令和4年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75～φ700	-1.2～-1.9	0～+1
φ750～φ1000	-2.0～-2.2	0～+1

記号	年月日	備考
③	・ ・	
②	2022.9.12	仕様書年度変更
①	2011.4.1	仕様書年度変更

名称	ＲＴＹ管					
型式	ＲＴＹ（φ７５～φ１０００）					
承認	検図		製図	尺度	図番	09-211064
	橋本		工藤	FREE	図法	三角法
					日附	2009.6.9

株式会社フカガワ